

Technische Ausführungsbestimmungen

Für den Netzanschluss in Netzebene 7 der Netz Niederösterreich GmbH

(im Folgenden kurz „Netz NÖ“ genannt)

Ausgabe Jänner 2014

Netz Niederösterreich GmbH

EVN Platz, 2344 Maria Enzersdorf

T +43 2236 201-0, Gasnotruf 128

F +43 2236 201-2030

info@netz-noe.at, www.netz-noe.at

Sitz der Gesellschaft:

2344 Maria Enzersdorf

Registriert Landesgericht Wr. Neustadt

FN 268133 p, DVR 3000165

UID Nr. ATU62011619

Inhalt

1.	Allgemeines	3
1.1.	Geltungsbereich	3
1.2.	Grundsätzliches	3
2.	Netzebenen	5
2.1.	Netzebene – Übersicht	5
2.2.	Anschlusskonzept	6
2.3.	Netzanschluss	6
2.4.	Behörde	6
3.	Anschlusskonzept für Netzebene 3	7
4.	Anschlusskonzept für Netzebene 4	7
5.	Anschlusskonzept für Netzebene 5	7
6.	Anschlusskonzept für Netzebene 6	7
7.	Anschlusskonzept für Netzebene 7 (Niederspannungsnetz)-Detailregelung	7
7.1.	Beschreibung der Anlagen für den Anschluss in Netzebene 7	7
7.2.	Verteilernetz	8
7.3.	Netzanschluss und Installation	9
7.4.	Anschluss von Betriebsmitteln	13
7.5.	Schutzmaßnahmen	13
7.6.	Blitz- und Überspannungsschutz in Kundenanlagen	14
7.7.	Prinzipabbildungen	15

Die „**Technischen Ausführungsbestimmungen für den Netzanschluss zum Netz der Netz NÖ**“ gelten für das Versorgungsgebiet der Netz NÖ und haben die Aufgabe, die Herstellung, Änderung und Instandhaltung von elektrischen Anlagen zu erleichtern, die an die Netzebene 3 bis Netzebene 7 der Netz NÖ angeschlossen werden sollen, oder bereits angeschlossen sind. Sie umfassen ferner die technische Gestaltung der Netzanschlüsse bis hin zu den Messeinrichtungen. Weiters darf der Netzbetrieb durch die gesetzten Maßnahmen nicht negativ beeinflusst werden.

Die „Technischen Ausführungsbestimmungen“ enthalten unter anderem Anschluss- und Ausführungsrichtlinien der Netz NÖ und zusätzlich Erläuterungen zu den anerkannten Regeln der Technik.

Für den Inhalt verantwortlich.

Netz Niederösterreich GmbH

EVN Platz

2344 Maria Enzersdorf

Sitz der Gesellschaft: Maria Enzersdorf

Registriert: Landesgericht Wiener Neustadt FN 268133 p

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung, sowie der Übersetzung. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm, oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert, oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt, oder verbreitet werden.

Alle Angaben in dieser Publikation erfolgen ohne Gewähr, eine Haftung des Herausgebers ist ausgeschlossen.

1 Allgemeines

1.1 Geltungsbereich

Die „Technischen Ausführungsbestimmungen“ gelten für Netzanschlüsse im Verteilernetz der Netz NÖ. Grundlage für den Netzanschluss bilden die „Allgemeinen Bedingungen für den Zugang zum Verteilernetz der Netz NÖ“ in der jeweils gültigen Fassung.

1.2 Grundsätzliches

Die Netz NÖ betreibt in ihrem Netzgebiet ein sicheres, zuverlässiges und leistungsfähiges Verteilernetz unter Beachtung des Umweltschutzes. Neben der Errichtung, dem Ausbau und der Instandhaltung des Netzsystems erbringt Netz NÖ für die Systemnutzung durch den Netzbenutzer u.a. folgende Leistungen:

→ Spannungshaltung und Blindleistungsbereitstellung

- Bereitstellung von Kurzschlussleistung
- Betriebsführung
- Versorgungswiederaufnahme
- Netzengpassbeseitigung

Nach Vorliegen der für die Beurteilung des Netzanschlusses erforderlichen Unterlagen erstellt Netz NÖ ein Anschlusskonzept. Die Anlage des Netzkunden ist grundsätzlich mit dem System von Netz NÖ an dem technisch geeigneten Punkt, unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Interessen des Netzkunden zu verbinden. Bei der Ausarbeitung des Anschlusskonzeptes hat Netz NÖ die technische Zweckmäßigkeit, insbesondere die Vermeidung von technischen Überkapazitäten und die Versorgungsqualität, sowie die wirtschaftlichen Interessen aller Netzkunden im Hinblick auf die Verteilung von Netzkosten auf alle Netzkunden und die berechtigten Interessen des anschlusswerbenden Netzkunden angemessen zu berücksichtigen.

Vor Errichtung des Netzanschlusses ist der Abschluss eines Vertrages zwischen dem Netzkunden und Netz NÖ erforderlich. In diesem sind neben der technischen Ausführung des Netzanschlusses unter anderem


- der Netzanschlusspunkt
- die vorgesehenen Baumaßnahmen
- Eigentumsgrenzen
- Grundbenützung
- Zutrittsrechte
- gegenseitige Information über besondere Vorkommnisse
- Überprüfung der vereinbarungsgemäßen Ausführung und Einstellungen
- Betriebsführung und
- die möglichen Rückwirkungen auf das Verteilernetz der Netz NÖ

beschrieben.

2 Netzebenen

2.1 Netzebene – Übersicht

Abbildung 2-1: Übersicht der Netzebenen

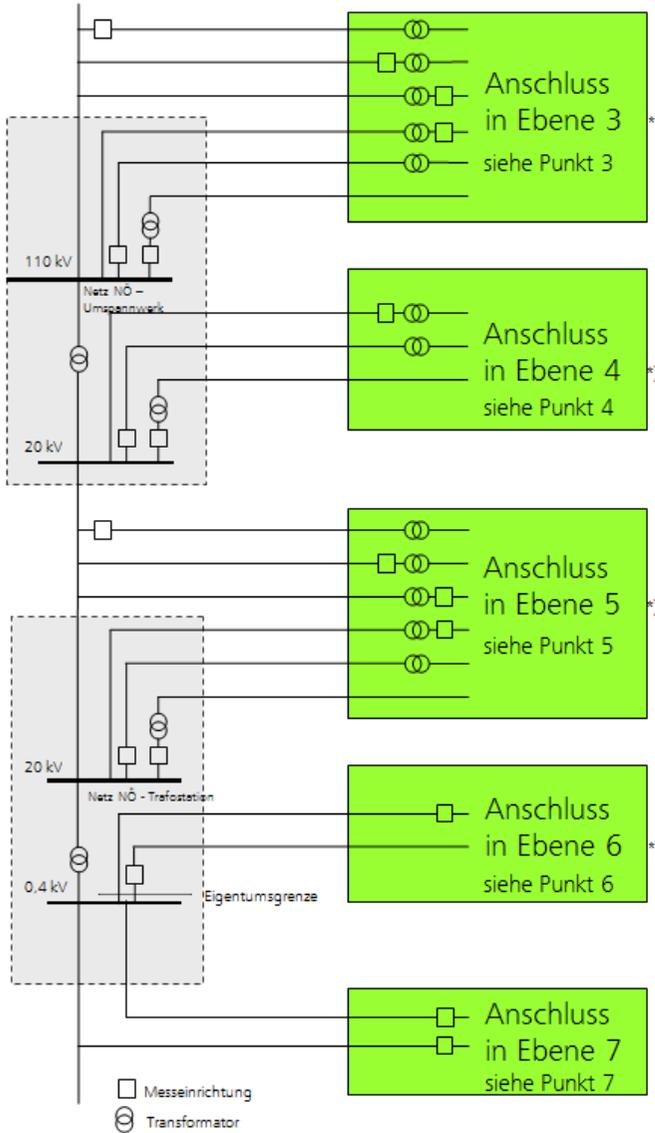

Technische Ausführungsbestimmungen

*) Die Netzebenen 3 bis 6 werden in gegenständlichen „Technischen Ausführungsbestimmungen“ nicht behandelt und werden bei Bedarf von Netz NÖ zur Verfügung gestellt.

2.2 Anschlusskonzept

Das Anschlusskonzept wird von Netz NÖ nach Maßgabe und unter Berücksichtigung der Netzbetriebsverhältnisse, Netztopologie, Anschlussleistung und den Ausführungsrichtlinien der Netz NÖ (Handbücher mit Netz NÖ-Spezifikationen und Normen) von Netz NÖ erstellt, wobei die berechtigten Interessen des Kunden angemessen berücksichtigt werden. Für die Aufrechterhaltung der Netzqualität kann Netz NÖ die Fernsteuerung von Teilen der Netzkundenanlage verlangen. Aus wartungs-, instandhaltungs- und sicherheitstechnischen Überlegungen empfiehlt Netz NÖ, auch in Hinblick auf die Störungsreserve mit Netz NÖ abgestimmte Betriebsmittel und Komponenten zu verwenden. Der Netzanschlusspunkt befindet sich im Netz der Netz NÖ; die jeweilige Ebene ist in Abbildung 2-1 ersichtlich.

2.3 Netzanschluss

Die Inbetriebnahme des Netzanschlusses erfolgt durch Netz NÖ.

Der Auftrag zur Errichtung, oder Abänderung jenes Teiles des Netzanschlusses, welcher entsprechend der vertraglichen Vereinbarung zum Netz von Netz NÖ gehört, kann auch durch den Kunden an ein gewerbebehördlich befugtes Unternehmen seiner Wahl erteilt werden, wenn Netz NÖ zustimmt.

Wird der Netzanschluss nicht von Netz NÖ errichtet, sind dem „Antrag zur Inbetriebnahme“ alle relevanten Unterlagen anzufügen. Das sind im Wesentlichen:

→ ein maßstäblicher Lageplan

- bei Kabelanschlüssen mit dem genau kotierten Energiekabel. In diesem Lageplan müssen die Länge, Kabeltyp, der Querschnitt, allfällige Verrohrungen und die gegebenenfalls von der Vorschrift abweichende Verlegungstiefe des Kabels enthalten sein.
- bei Freileitungsanlagen die genauen Spannungsaufteilungen, Mast- und Anlagenzeichnungen, Statiken, Seilberechnungen, Seiltyp; für Netzebene 6 und 7 genügt ein maßstäblicher Lageplan.

→ Zustimmungserklärung durch die Grundeigentümer.

2.4 Behörde

Soweit die zu errichtenden Anlagen behördlicher Bewilligungen bedürfen, werden diese im Regelfall von Netz NÖ erwirkt. Behördliche Bewilligungen für Anlagen im Eigentum des Kunden bzw. für Anschlussanlagen der Netzebene 6 und 7 werden generell vom Kunden erwirkt. Nähere Details regelt der Netzzugangsvertrag.

3 Anschlusskonzept für Netzebene 3

(Über 45kV bis 110 kV) *)

4 Anschlusskonzept für Netzebene 4

(Anschluss an die 20kV-Anlagen im Umspannwerk der Netz NÖ) *)

5 Anschlusskonzept für Netzebene 5

(20kV-Netz) *)

6 Anschlusskonzept für Netzebene 6

(Niederspannungsanschluss ab Trafostation der Netz NÖ) *)

7 Anschlusskonzept für Netzebene 7 (Niederspannungsnetz) - Detailregelung

7.1 Beschreibung der Anlagen für den Anschluss in Netzebene 7

Das Niederspannungsverteilernetz hat die Anforderungen für öffentliche Verteilernetze mit der Nennspannung 400/230V und an diese angeschlossenen Verbraucheranlagen zur grundsätzlichen Anwendung der Schutzmaßnahme Nullung im Sinne der Nullungsverordnung zu erfüllen. Dabei sind Erdungsanlagen für das Netz NÖ-Verteilernetz und Anlagenerdungen für Kunden (in der Verbraucheranlage) zu errichten.

Die Messung der elektrischen Energie erfolgt auf der Niederspannungsseite.

Verwendete Abkürzungen:

KÜK 100:	Kabelüberführungskasten ohne Sicherungen (bei Erdkabelanschluss)
KÜK 100/3:	Kabelüberführungskasten mit NH-Sicherungen (bei Freileitungsanschluss und gleichzeitiger Vorsorge für Erdkabelanschluss)
KHAS:	Netzanschlusskasten mit NH-Sicherungen (bei Erdkabelanschluss ab Freileitung)
KVS:	Kabelverteilerschrank (mit NH-Sicherungen)
TAEV:	TAEV, Bundeseinheitliche Fassung, Technische Anschlussbedingungen für den Anschluss an öffentliche Versorgungsnetze mit Betriebsspannungen bis 1000 Volt, mit Erläuterungen der einschlägigen Vorschriften

*) Die Netzebenen 3 bis 6 werden in gegenständlichen „Technischen Ausführungsbestimmungen“ nicht behandelt und werden bei Bedarf von Netz NÖ zur Verfügung gestellt

- Z-Sperre: Dem Netz NÖ-Netz zugeordnetes Sperrsystem mit Schlüssel für den Zählerplatzbereich; Schlüssel ist dem Elektrotechniker bzw. Kunden zugänglich
- BB-Sperre: Dem Netz NÖ-Netz zugeordnetes Sperrsystem mit Schlüssel für das Niederspannungsnetz der Netz NÖ; Schlüssel ist ausschließlich dem Betriebsdienst der Netz NÖ vorbehalten.

7.2 Verteilernetz

Die Neuerrichtung von Verteilernetzen der Netzebene 7 erfolgt grundsätzlich als Erdkabelnetz.

Zum Schutz der Kabel gegen Überspannungen wird ein Schirmerder mitverlegt und es sind entsprechend den örtlichen Verhältnissen Überspannungsableiter in die KVS eingebaut.

Die Erdungsanlage besteht aus verzinktem Stahl, im Regelfall bei:

- Künettenverlegung aus feuerverzinktem Bandstahl 40*4 mm, oder bei
- Pflugverlegungen aus feuerverzinktem Rundstahl 10 mm DM.

Die Netzabzweige erfolgen über:

- freistehende Kabelverteilerschränke, Gehäusegröße F3, F4, oder F5 bzw.
- Einbau-Kabelverteilerschränke, Gehäusegröße E1, E3, E4, oder E5 in Anlehnung an ÖNORM E 4380, ÖNORM E 4381 und ÖVE/ÖNORM EN 61439-5.

Material der KVS: Stahlblech feuerverzinkt/innen kunststoffbeschichtet oder Kunststoff.

Schutzmaßnahme KVS: Nullung (Schutzklasse I) bzw. Schutzisolierung (Schutzklasse II).

Der Kabelanschluss erfolgt über V-Anschlusslaschen und V-Direktanschlussklemmen.

Die freistehenden KVS werden auf Kunststoff- oder Betonsockel, in Anlehnung an ÖNORM E 4382, montiert.

Zur Absicherung der Leitungsanlagen werden Niederspannungssicherungen nach dem NH-System verwendet. Dementsprechend ist die elektrische Ausrüstung der KVS mit NH-Unterteilen, NH-Leisten, bzw. NH-Lastschaltleisten der Größe 00 und 2, alle mit V-Klemmenanschluss, auszustatten.

Alle Kabelverteilerschränke der Netz NÖ werden bei der Inbetriebnahme mit der BB-Sperre von Netz NÖ verschlossen.

Kabeltypen und Einheitsquerschnitte im Netz NÖ-Kabelnetz:

E-AY2Y-J 4x50 SM 1 kV HD

E-AY2Y-J 4x150 SM 1 kV HD

In Sonderfällen (im Einvernehmen mit Netz NÖ):

E-Y2Y-J 4x16 RE 1 kV HD

E-AY2Y-J 4x240 SM 1 kV HD

Die Farben der Adern sind gemäß ÖVE/ÖNORM E 8003

„Grün-Gelb / Braun / Schwarz / Grau“

Bei einem Freileitungsabzweig ab einem bestehenden Freileitungsnetz sind PE-isolierte Freileitungsleiter E-A2Y 4x50 RM 1 kV, oder E-A2Y 4x95 RM 1 kV einzubauen.

7.3 Netzanschluss und Installation

Allgemeines zu Netzanschluss und Installation

Die technische Ausführung des Netzanschlusses (Anschlusskonzept) wird im Netzanschlussvertrag festgelegt. Art, Zahl und Lage des Netzanschlusses wird anhand Abb. 11-13 bestimmt und von Netz NÖ im „Anschlusskonzept“ festgelegt. Bei Änderungen ist das wechselseitige Einvernehmen herzustellen.

Für eine künftige Verkabelung ist Vorsorge zu treffen, um nachträgliche Aufwendungen für den Kunden zu vermeiden.

Kabelanschluss:

Kabeltypen und Kabelverteilerschränke: siehe Punkt 7.2 Verteilernetz

Kabelüberführungskasten: Kabelüberführungskasten KÜK 100 (V-Klemmenanschlüsse) aus Kunststoff, oder Stahlblech feuerverzinkt/innen kunststoffbeschichtet (Mauereinbau oder Aufputzmontage).

Alle KÜK 100 werden bei der Inbetriebnahme mit der BB-Sperre von Netz NÖ verschlossen.

Schutzmaßnahme KÜK: Schutzisolierung (Schutzklasse II), bzw. Nullung (Schutzklasse I)

Freileitungsanschluss:

Leitungstyp und Einheitsquerschnitte: siehe Punkt 7.2 Verteilernetz.

Die folgenden elektrischen Betriebsmittel sind für die Montage von Netzanschluss-sicherungen (Hausanschluss-sicherungen) Größe 00 vorgesehen:

Kabelüberführungskasten: Ein Kabelüberführungskasten mit NH-Sicherungen der Type KÜK 100/3 (gleichzeitige Vorsorge für Netzanschluss mittels Kabel) aus Kunststoff, oder Stahlblech feuerverzinkt/innen kunststoffbeschichtet je Anschluss (3 Stück NHU00). Alle KÜK 100/3 werden bei der Inbetriebnahme mit der BB-Sperre von Netz NÖ verschlossen.

Netzanschlusskasten: Ein Netzanschlusskasten (KHAS) aus Kunststoff (Montage auf Freileitungsstützpunkten – Holzmasten, oder Dachständer) je Anschluss (3 Stück NHU00). Alle KHAS werden bei der Inbetriebnahme mit Schraubverschluss verschlossen.

Es sind Dachständereinführungen aus Isolierstoff mit den Typenbezeichnungen:

- E57/89 (für Dachständerrohre R 89g), oder
- E76/102 (für Dachständerrohre R 76g und R 102g) zu verwenden.

Im Dachständerrohr ist Leitungsmaterial mit Sonderisolation der Leitungstypen A07RN-R (GWuö) mindestens $16 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$ zu verwenden. Die freie Führung der einzelnen Leiter ist zulässig. Die Weiterführung der Leitung bis zum KÜK 100/3 hat in einem Installationsrohr für mindestens mittlere mechanische Beanspruchung (Kennziffer 3341 nach ÖVE/ÖNORM EN 61386-1) zu erfolgen.

Vorzählerbereich, Messeinrichtungen

1. Jeder Netzanschluss ist mit Netzanschluss-sicherungen (Hausanschluss-sicherungen) zu versehen. In Häusern mit mehr als zwei Kunden sind für jeden Kunden zusätzlich Vor-zählersicherungen einzubauen.

2. Für Sicherungen vor den Messeinrichtungen sind Leitungsschutzsicherungen nach dem NH-System gemäß ÖVE/ÖNORM E 8669-2 zu verwenden (NH-Sicherungseinsätze Betriebs-klasse gG, Ausführung entsprechend ÖVE/ÖNORM E 8669-2, Pkt. 8.11.2.3.2 mit einem anzunehmenden Verschmutzungsgrad 3 nach ÖVE/ÖNORM EN 60664-1).

3. Aus netztechnischen Gründen ist für Vorzählerleitungen ein Mindestquerschnitt von $16 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$ erforderlich. Als PEN-Leiter geführte Leitungen sind gemäß ÖVE/ÖNORM E 8001-3-40 an den Leiterenden gemäß Verfahren 1 zusätzlich zu kennzeichnen.

4. Der Anschluss der Hauptleitung hat über Hauptleitungsabzweigklemmen, IP2XB, oder über V-Klemmen zu erfolgen.

5. Innenraum-Zählerverteilerschränke: Für die Anbringung von Mess- und Steuereinrichtungen innerhalb von Objekten sind typengeprüfte fabriksfertige Innenraum-Zählerverteilerschränke gemäß den österreichischen Bestimmungen vorzusehen (Abb. 1-3).

Diese typengeprüften Betriebsmittel stehen in den Bauformen Unterputz-, Oberputz- und Maskenverteiler zur Verfügung.

Andere, nicht fabriksfertige Zählerverteilerschränke, müssen den vorgenannten Bestimmungen sinngemäß, und der ÖVE/ÖNORM E 8001-2-30 im Allgemeinen entsprechen.

6. Freiluft-Zähler-, Zählerverteilerschränke: Für die Anbringung der Mess- und Steuereinrichtungen außerhalb von Objekten sind typengeprüfte fabriksfertige Freiluft-Zähler-, Zählerverteilerschränke gemäß den österreichischen Bestimmungen vorzusehen (Abb. 4-10).

Diese typengeprüften Betriebsmittel stehen in den Bauformen:

- Unterputz (für Mauereinbau in Außenmauern) und
 - freistehende Ausführung (Montage auf Beton-, oder Kunststoffsockel)
- zur Verfügung.

Andere, nicht fabriksfertige Zähler-, Zählerverteilerschränke müssen den vorgenannten einschlägigen Bestimmungen sinngemäß, und der ÖVE/ÖNORM E 8001-2-30 im Allgemeinen entsprechen.

7. Aus energiewirtschaftlichen Gründen und zur Nutzung der angebotenen tariflichen Möglichkeiten werden jedem Kunden drei Messplätze empfohlen. Die elektrischen Einbauten im Standardzählerschrank sind in Abb. 15 schematisch dargestellt.

8. Für die zur Messeinrichtung führenden und von ihr abgehenden Leitungen (Zähler-schleife) sind feindrähtige, oder mehrdrähtige Kupferleiter mit einem Querschnitt gemäß ÖVE-EN 1, Teil 3, § 41, mindestens jedoch 10 mm^2 zu verwenden. Feindrähtige Kupferleiter müssen mit vercrimpten isolierten Aderendhülsen ausgestattet sein. Die Zähler-schleife ist bei 4-poligen Zählern über eine Zählerklemmleiste in Netz NÖ-Ausführung zu führen. Die Ausführung von Zählerklemmleisten mit integrierter fest verpresster Zähler-schleife, die Abgrenzung der Typen nach der Höhe des Sicherungsnennstromes und die hersteller-, und typbezogene Zulassung richten sich nach den Bestimmungen der Netz NÖ. Als Farbkennzeichnung der Außenleiter ist für die Zählerzuleitung (netzseitig) schwarz, für die Zählerableitung (kundenseitig) braun zu verwenden. Der neutrale Leiter ist blau zu kennzeichnen. Bei Umbauten oder Nachrüstungen in bestehenden Anlagen, die keine Farbkennzeichnung aufweisen, ist die angeführte Farbkennzeichnung in Form einer

Leitungsenden-Kennzeichnung durchzuführen. In diesen Fällen ist auch eine numerische Kennzeichnung der Zählerschleife entsprechend den Zählerklemmenbezeichnungen zulässig (Darstellung in den Grundsaltungen von Verrechnungsmesseinrichtungen für Direktanschluss gemäß Abb. 18-31 und Abb. 35). Für die Steuerung von Tarifschalteinrichtungen sind für die abgehenden Leitungen eindrätige Kupferleiter 1,5 mm² zu verwenden. Die Zuordnung der Steuerleitung muss durch farbliche Adern, oder durch Endenkennzeichnungen gegeben sein.

9. Im Nachzähler-Verteilerfeld darf jeder Messeinrichtung nur eine Garnitur Nachzählerhauptsicherungen zugeordnet sein. Sie sind im direkten Anschluss an das Messfeld anzuordnen. Empfohlen wird eine Ausführung mit berührungssicheren Anschlussklemmen, sowie allpoliger Trennstelle, (Sicherungslasttrennschalter DO2) für den Sicherungstausch. Diese Nachzählerhauptsicherungen sind jeder Messeinrichtung, bzw. jeder Gerätegruppe mit unterschiedlichen Energieabgabezeiten, oder Sperrzeiten getrennt zuzuordnen (Abb. 1-10). Der Nennstrom der Sicherungseinsätze ist sowohl dem Leiterquerschnitt der Zählerschleife, als auch dem Zählergrenzstrom anzupassen.

10. Die Grundsaltungen von Verrechnungsmesseinrichtungen mit und ohne Sperrschalt-einrichtungen sind entsprechend den Abb. 18-35 auszuführen. Verlangt die Bedarfsdeckung des Kunden einen Zähler mit höherem Grenzstrom als 60 A, ist eine Wandler-messeinrichtung einzusetzen.

Allgemeines zu den Abbildungen:

Vorzählerklemmen: Für den Anschluss von Kupferleitern sind vierpolige Hauptleitungs-abzweigklemmen, IP2XB (Steigleitungsklemmen), zulässig (Verbindung der Vorzähler-leitung mit der Zählerschleife). Für den Anschluss an Sammelschienen sind dem Anwendungsbereich passende und dem Stand der Technik entsprechende Anschluss-klemmen (Schraubverbindungen, Direktanschluss-technik etc.), gestattet.

Werden an den Vorzählerklemmen im Vorzählerfeld Kabeladern in Segmentform (se, sm) angeschlossen, sind diese in der Anschlussart „V-Klemmenanschluss“ (je 4 Stück V-Anschlussbrücken auf Isolierunterteilen mit V-Klemmen und Isolierabdeckkappen) auszu-führen.

Steuergerätesicherung: Steuergeräte sind mit maximal 6 A abzusichern. Zulässig sind Leitungsschutzsicherungen gemäß ÖVE/ÖNORM E 8669-3, Betriebsklasse gG, oder Leitungsschutzschalter gemäß ÖVE/ÖNORM EN 60898, B-Charakteristik, die im Vorzähler-feld des Zählerverteilerschrankes zu montieren sind.

Steuerkreissicherung: Steuerkreise sind mit maximal 6 A abzusichern. Zulässig sind Leitungsschutzsicherungen gemäß ÖVE/ÖNORM E 8669-3, Betriebsklasse gG, oder

Leitungsschutzschalter gemäß ÖVE/ÖNORM /EN 60898, B-Charakteristik, die im Verteilerfeld des Zählerverteilerschranks zu montieren sind.

Sperrsysteme: Aus sicherheitstechnischen Gründen sind die Zählerschränke mit folgenden Sperrsystemen auszustatten:

Innenraum-Zählerverteilerschränke, bis zwei Kunden:

→ Tür des Zählerkastens: Z-Sperre der Netz NÖ oder Drehriegelverschluss

→ Vorzählerfeld: Plombierung

Innenraum-Zählerverteilerschränke, mehr als zwei Kunden und Freiluft-Zählerschränke:

→ Tür des Zählerkastens: Z-Sperre der Netz NÖ

→ Vorzählerfeld: BB-Sperre der Netz NÖ

Baustellen, Provisorien und Fliegende Bauten

Die Ausführung der Anschlussleitung bei einem Anschluss an das Niederspannungsnetz ist in Abb. 14 dargestellt.

7.4 Anschluss von Betriebsmitteln

Die elektrischen Anlagen sind so zu betreiben, dass unzulässige störende Rückwirkungen auf Kundenanlagen und Betriebsanlagen der Netz NÖ (z.B. TRA) ausgeschlossen sind. Maßnahmen zur Hintanhaltung von störenden Rückwirkungen sind durch den Betreiber der Anlage zu setzen. Die damit verbundenen Kosten gehen zu seinen Lasten. Einspeiseanlagen müssen durch einen den geltenden Vorschriften entsprechend ausgeführten Netzentkuppelschutz zuverlässig vom Netz getrennt werden können, damit keine Gefährdung für Netz NÖ Personal und Feuerwehr auftritt.

7.5 Schutzmaßnahmen

Das Niederspannungsverteileretz der Netz NÖ GmbH ist zur Anwendung der Schutzmaßnahme Nullung generell freigegeben.

Als Fehlerschutz mit Schutzleiter ist in den Kundenanlagen Nullung vorzusehen.

Anmerkung: Im Bauverbotsbereich von Bahnanlagen, bzw. im Näherungsbereich von Masten von Hochspannungsfreileitungen (220/380 kV), bzw. Masten von Hochspannungsfreileitungen der ÖBB sind Einschränkungen zur Anwendung der Schutzmaßnahme Nullung zu berücksichtigen.

Wenn die technischen Voraussetzungen der Verbrauchsmittel für den Einbau von Fehlerstromschutzschaltern gegeben sind, wird dieser für den Brandschutz empfohlen.

Unabhängig von der angewendeten Art der Schutzmaßnahme mit Schutzleiter ist eine örtliche Erdungsanlage zu errichten. Bei einer Neuanlage ist die Erdungsanlage der Netz NÖ mit der Potenzialausgleichschiene (PAS) des Kunden zu verbinden.

Wegen der sicherheitstechnischen Vorteile wird bei bestehenden Kundenanlagen die Herstellung der Verbindung PEN-Leiter – PE-Schiene und falls möglich, die Verbindung der Netz NÖ-Erdungsanlage mit der PAS- und PE-Schiene empfohlen.

7.6 Blitz- und Überspannungsschutz in Kundenanlagen

Blitzstromableiter: Werden Blitzstromableiter (Typ 1, oder als Kombi-ableiter Typ 1+2) eingebaut, müssen diese den im Netz NÖ auftretenden Netzkurzschlussstrom abschalten können. Dies wird mit einem Kurzschlussabschaltvermögen von mindestens 25 kA erreicht. Blitzstromableiter sind im Bereich der Hauseinführung des Anspeisekabels – das ist im Regelfall die Gebäudeaußenwand – zu installieren. Die Blitzstromableiter sind für den Kunden sichtbar anzuordnen, damit die Überprüfung der Funktionstüchtigkeit optisch erfolgen kann. Andernfalls sind Meldeeinrichtungen vorzusehen. Die Klemmstellen der zu- und abgehenden Leitungen dürfen nur für Netz NÖ zugänglich gemacht sein (Plombierung, oder Netz NÖ-Sperre BB).

Überspannungsableiter: Gemäß ÖVE/ÖNORM E 8001-1 wird der Einbau eines Überspannungsschutzes in jeder Verbraucheranlage gefordert.

Überspannungsableiter (Type 2) sollen vorzugsweise nach den Nachzählerhaupt-sicherungen eingebaut werden. Werden aus wirtschaftlichen Gründen Überspannungs-ableiter in einem zentralen Messraum, Stockwerksverteilungen o.ä. situiert, so erfolgt dies im Vorzählerbereich. Dies bedeutet, dass der Einbau von Überspannungsschutzgeräten mit Meldeeinrichtung erforderlich ist.

Für besonders empfindliche elektrische/elektronische Geräte wird ein zusätzlicher Geräteschutz (Type 3, ehemals Ableiterklasse D) im unmittelbaren Bereich der zu schützenden Geräte empfohlen.

Absicherung: Die Absicherung von Überspannungsschutzgeräten erfolgt nach den Herstellerangaben.

7.7 Prinzipabbildungen

Abbildung 1-3: Schematische Darstellung eines fabriksfertigen Innenraum-Zählerverteilerschranks	17
Abbildung 4-10: Schematische Darstellung eines fabriksfertigen Freiluft-Zähler-, Zählerverteilerschranks	18
Abbildung 11: Netzanschluss von bestehender ON-Freileitung (Variante Freileitung)	19
Abbildung 12: Netzanschluss von bestehender ON-Freileitung (Variante Kabel)	20
Abbildung 13: Netzanschluss vom bestehenden Kabelnetz	21
Abbildung 14: Baustromanschlüsse	22
Abbildung 15: Schematische Darstellung eines fabriksfertigen Standard-Zählerverteilerschranks	23
Abbildung 16: Zentraler Messraum	24
Abbildung 17: Wohnanlage mit Stockwerksverteilung	25
Abbildung 18: Grundsaltung von Verrechnungsmesseinrichtungen (VME) für Direktanschluss, 3~ (ohne Messwandler) Tarifschalteinrichtung: direkte Steuerung, 1~ bis 16A	26
Abbildung 19: Grundsaltung von Verrechnungsmesseinrichtungen (VME) für Direktanschluss, 3~ (ohne Messwandler) Tarifschalteinrichtung: indirekte Steuerung, 1~	27
Abbildung 20: Grundsaltung von Verrechnungsmesseinrichtungen (VME) für Direktanschluss, 3~ (ohne Messwandler) Tarifschalteinrichtung: indirekte Steuerung, 3~	28
Abbildung 21: Grundsaltung von Verrechnungsmesseinrichtungen (VME) für Direktanschluss, 3~ (ohne Messwandler) Tarifschalteinrichtung: Warmwasserkonzept, direkte Steuerung, 1~ bis 16A	29
Abbildung 22: Grundsaltung von Verrechnungsmesseinrichtungen (VME) für Direktanschluss, 3~ (ohne Messwandler) Tarifschalteinrichtung: Warmwasserkonzept, indirekte Steuerung, 3~	30
Abbildung 23: Grundsaltung von Verrechnungsmesseinrichtungen (VME) für Direktanschluss, 3~ (ohne Messwandler) Tarifschalteinrichtung: Warmwasserkonzept und Raumheizungs-wärmepumpe, indirekte Steuerung, 3~	31
Abbildung 24: Grundsaltung von Verrechnungsmesseinrichtungen (VME) für Direktanschluss, 3~ (ohne Messwandler) Tarifschalteinrichtung: Kompfortspeicherheizung und Warmwasserkonzept, indirekte Steuerung, 3~	32
Abbildung 25: Grundsaltung von Verrechnungsmesseinrichtungen (VME) für Direktanschluss, 3~(ohne Messwandler) Tarifschalteinrichtung: Warmwasserkonzept, Raumheizungs-wärmepumpe und Kompfortspeicherheizung, indirekte Steuerung 3~	33

Abbildung 26: Grundschtaltung von Verrechnungsmesseinrichtungen (VME) für Direktanschluss, 3~(ohne Messwandler) Tarifschalteinrichtung: Warmwasserkonzept und Vollspeicherheizung mit Nachladung, indirekte Steuerung, 3~	34
Abbildung 27: Grundschtaltung von Verrechnungsmesseinrichtungen (VME) für Direktanschluss, 1~ und Volleinspeisung, 1~(ohne Messwandler) Tarifschalteinrichtung: direkte Steuerung, 1~ bis 16A	35
Abbildung 28: Grundschtaltung von Verrechnungsmesseinrichtungen (VME) für Direktanschluss, 3~ und Volleinspeisung, 3~ (ohne Messwandler) Tarifschalteinrichtung: direkte Steuerung, 1~ bis 16A	36
Abbildung 29: Grundschtaltung von Verrechnungsmesseinrichtungen (VME) für Direktanschluss, 1~ (ohne Messwandler) für Überschusseinspeisung, 1~ Tarifschalteinrichtung: direkte Steuerung, 1~ bis 16A	37
Abbildung 30: Grundschtaltung von Verrechnungsmesseinrichtungen (VME) für Direktanschluss, 3~ (ohne Messwandler) für eine Überschusseinspeisung, 3~ Tarifschtaltung: direkte Steuerung, 1~ bis 16A	38
Abbildung 31: Grundschtaltung von Verrechnungsmesseinrichtungen(VME) für Direktanschluss, 3~ (ohne Messwandler) mit vollelektronischem Maximumzähler	39
Abbildung 32: Grundschtaltung von Verrechnungsmesseinrichtungen (VME) für Direktanschluss, 3~ (ohne Messwandler) Tarifsteuerung: Gruppensteuerung	40
Abbildung 33: Niederspannungs- Wandlermesseinrichtung für Verrechnungszwecke Verdrahtungszeichnung	41
Abbildung 34: Wandlermesseinrichtung für Verrechnungszwecke – Eunschubplattenverdrahtung für Zähler 3x230/400V, 5a mit elektronischem Maximum-Werk	42
Abbildung 35: Grundschtaltung von Verrechnungsmesseinrichtungen (VME) für Direktanschluss, 3~ (ohne Messwandler) Tarifschalteinrichtung: Straßenbeleuchtung samt optionaler Leistungsreduzierung	43

Abbildung 1-3: Schematische Darstellung eines fabriksfertigen Innenraum-Zählerverteilerschranks

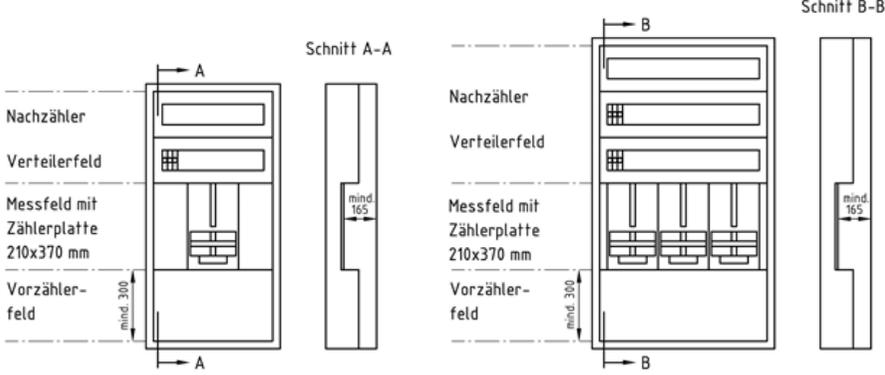


Abb.1
mit 1 Messplatz

Abb.2
mit 3 Messplätzen

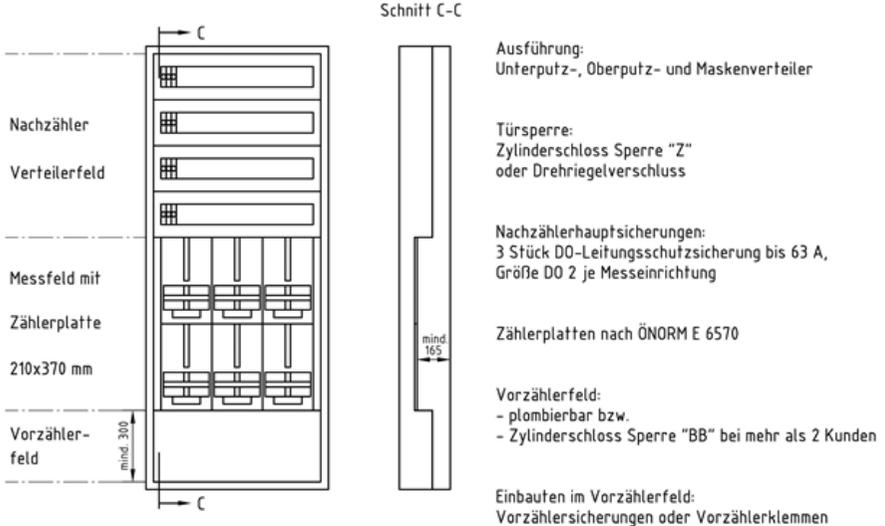



Abb.3
mit 6 Messplätzen

- Ausführung:**
Unterputz-, Oberputz- und Maskenverteiler
- Türsperre:**
Zylinderschloss Sperre "Z"
oder Drehriegelverschluss
- Nachzähler Hauptsicherungen:**
3 Stück D0-Leitungsschutzsicherung bis 63 A,
Größe D0 2 je Messeinrichtung
- Zählerplatten nach ÖNORM E 6570**
- Vorzählerfeld:**
- plombierbar bzw.
- Zylinderschloss Sperre "BB" bei mehr als 2 Kunden
- Einbauten im Vorzählerfeld:**
Vorzählersicherungen oder Vorzählerklemmen

Alle Maße in mm!

Technische Ausführungsbestimmungen

Abbildung 4-10: Schematische Darstellung eines fabriksfertigen Freiluft-Zähler-, Zählerverteilerschranks

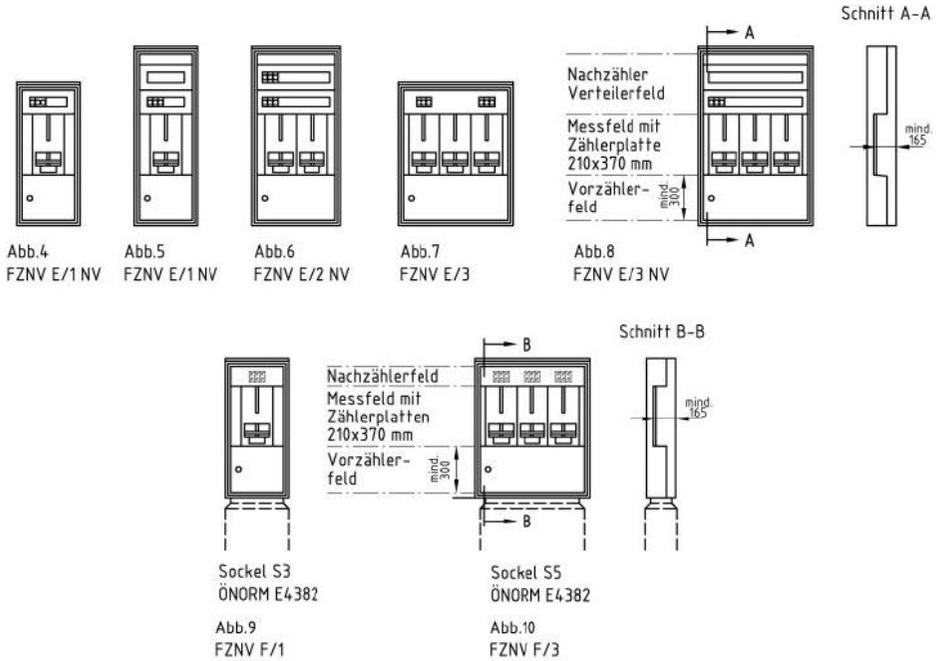

Türsperre: Zylinderschloss Sperre "Z"

Zählerplatten nach ÖNORM E 6570

Vorzählerfeld: Zylinderschloss Sperre "BB"

Einbauten im Vorzählerfeld: Vorzählersicherungen oder Vorzählerklemmen

Alle Maße in mm!


Technische Ausführungsbestimmungen

Type	Bauform	Messplätze	Nachzählerhaupt-sicherungen DO 2	Nachzähler-Verteilung
FZNV E/1 NV		1	3	1
FZNV E/1 NV		1	3	2
FZNV E/2 NV	Unterputz	2	6	2
FZNV E/3		3	6	--
FZNV E/3 NV		3	6	2
FZNV F/1	freistehend	1	Reihenklemmen *)	--
FZNV F/3		3	Reihenklemmen *)	--

*) Nachzählerhauptsicherungen befinden sich im Regelfall am Eingang des Hauptverteilers

Abbildung 11: Netzanschluss von bestehender ON-Freileitung (Variante Freileitung)


Technische Ausführungsbestimmungen

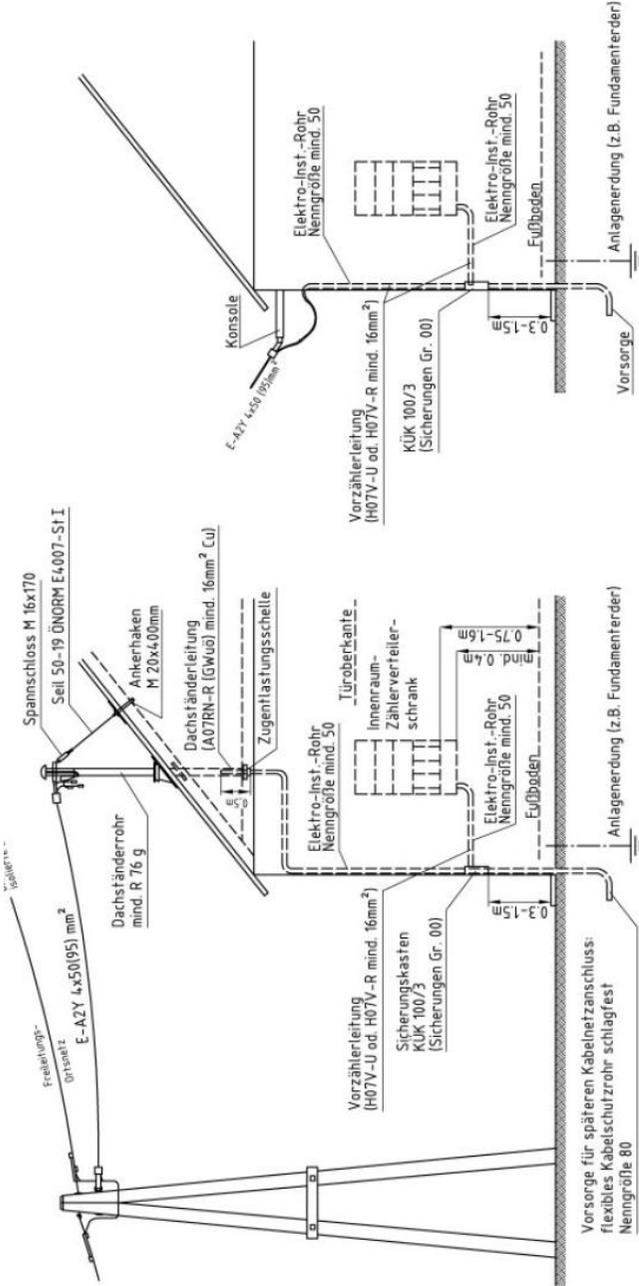

Dem Netzanschluss von bestehender ON-Freileitung (Variante Kabel) ist der Vorzug zu geben.

Abbildung 12: Netzanschluss von bestehender ON-Freileitung (Variante Kabel)

Technische Ausführungsbestimmungen

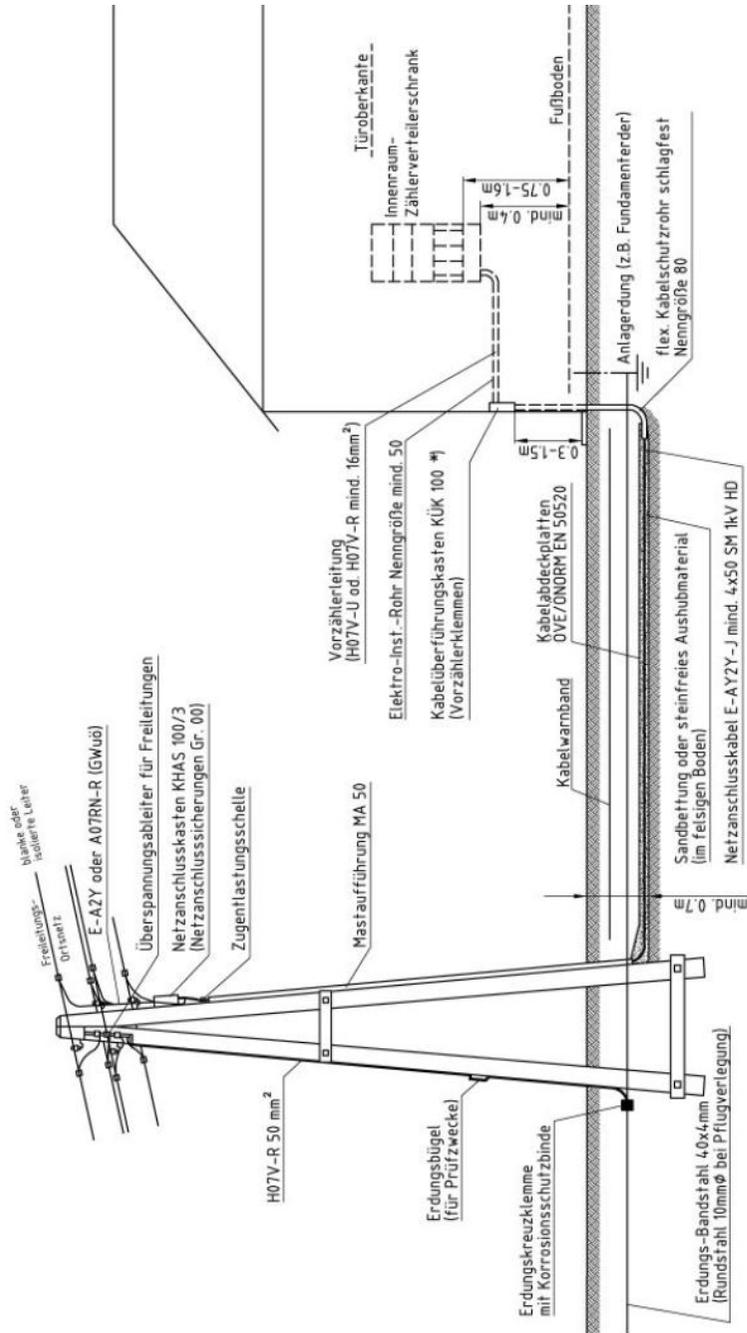

*) KÜK kann entfallen bei entsprechender Sittierung des Zählerkastens (Ein- und Ausziehen des Hausanschlusskabels muss ohne Stieumarbeiten möglich sein; Erfordernis der Zugentlastung des Kabels beachten)

Abbildung 14: Baustromanschlüsse

Technische Ausführungsbestimmungen

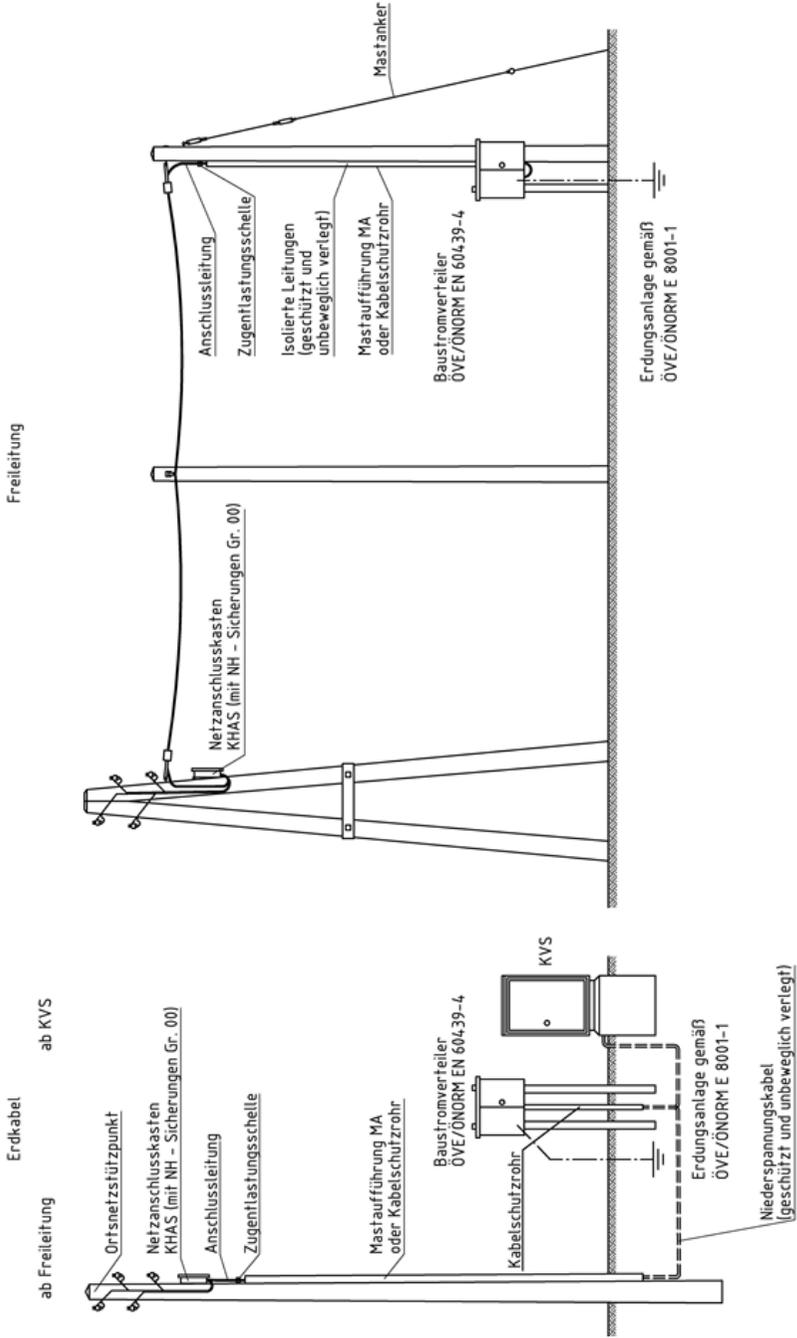


Abbildung 15: Schematische Darstellung eines fabriksfertigen Standard-Zählerverteilerschranks


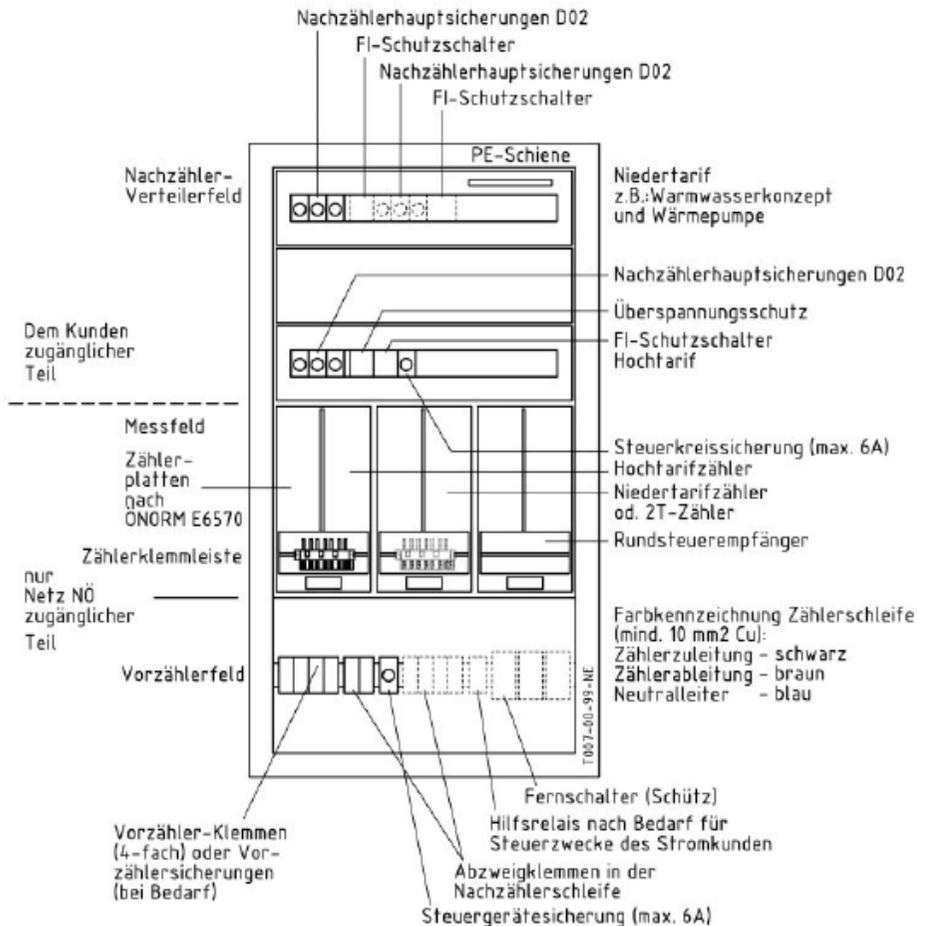


Abbildung 16: Zentraler Messraum

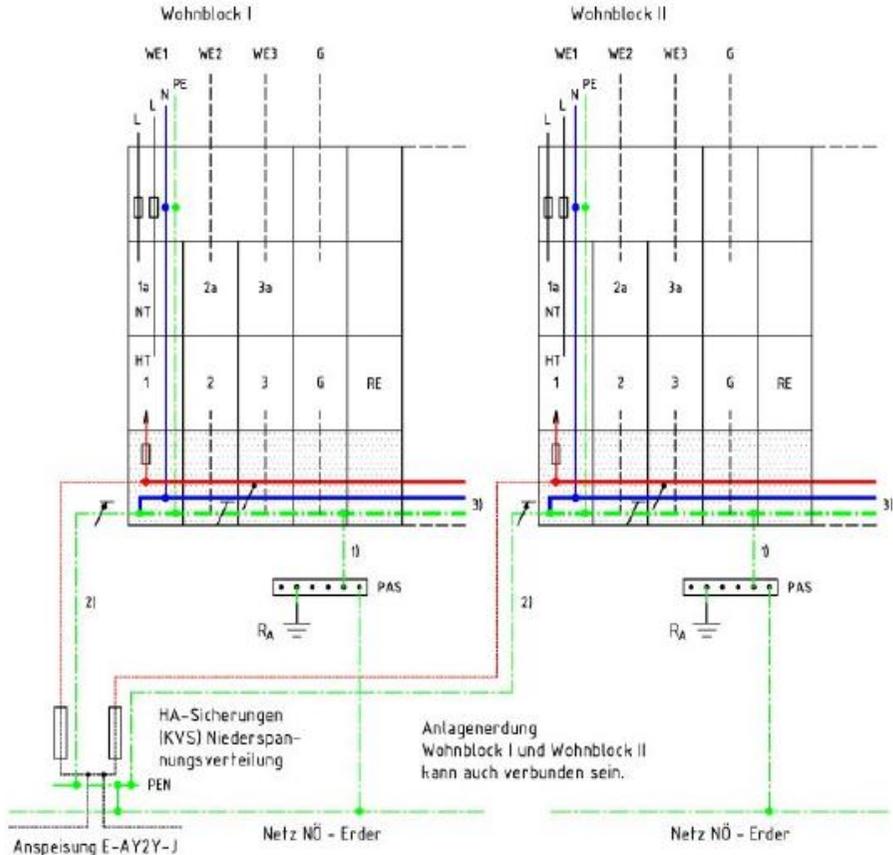

Technische Ausführungsbestimmungen


Alle WE sinngemäß der WE 1

1) PE querschnittsgleich mit L und PEN

2) PEN querschnittsgleich mit L

Zählerplatten nach ÖNORM E6570

Sammelschienenanordnung und Kennzeichnung für



3) kann auch als 1 Schiene ausgeführt sein (eigene Klemme für PE und N erforderlich)

Farbkennzeichnung Zähler-schleife (mind. 10mm² Cu):
 Zählerzuleitung – schwarz
 Zählerableitung – braun
 Neutralleiter – blau

Vorzählersicherungen
 NH – Gr. 00

Vorzählerfeld versperrt mit Sperre "BB"

Legende:

G Gangbeleuchtung und zentrale Betriebsmittel
 RE Rundsteuerempfänger Wohneinheit
 WE
 L1, L2, L3 Ausenleiter
 N Neutralleiter
 PAS Potentialausgleichsschiene
 PEN PEN-Leiter
 RA Anlagenerdung (z.B. Fundamenteerde)

Abbildung 17: Wohnanlage mit Stockwerksverteilung

Legende:

G Gaszähler
 RE Rundsteuerempfänger
 WE Wohneinheit

L1, L2, L3 Außenleiter
 N Neutralleiter
 PAS Potentialausgleichsschiene
 PE Schutzleiter
 PEN PEN-Leiter
 R_A Anlagenerdung
 (z.B. Fundamente der)

- 1) über 10 WE je weitere 10 WE eine zusätzliche Hauptleitung
- 2) 35 Cu (bis max. 10 WE)
25 Cu (bis max. 6 WE)
- 3) PE querschnittsgleich mit L und N
- 4) PEN querschnittsgleich mit L (Anspeisung)

Alle Leitungen zu den WE sinngemäß der WE 1 je Hauptleitung bis zu 2 Stockwerke

Zählerplatten nach ÖNORM E6570


Farbkenzeichnung Zähler-
 schleife (mind. 10mm² Cu):
 Zählerzuleitung - schwarz
 Zählerableitung - braun

Vorzählersicherungen
 NH - Gr. 00

Vorzählerfeld versperrt
 mit Sperre "BB"

Schienenanordnung bzw
 Hauptleitungsabzweigklemmen
 und Kennzeichnung für

— L1, L2, L3
 — N
 — PE
 — PEN

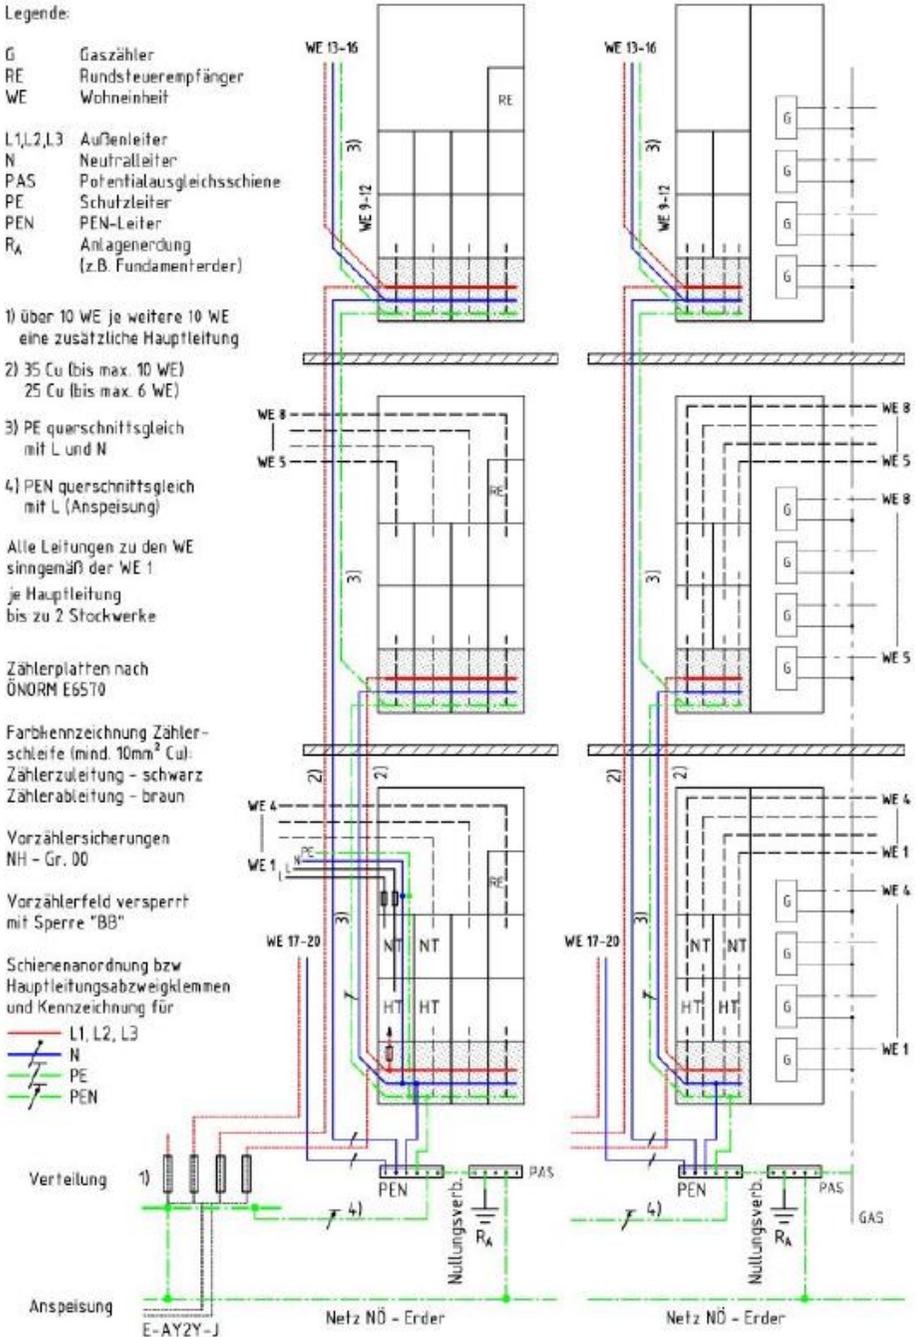

Technische Ausführungsbestimmungen

Abbildung 19: Grundschialtung von Verrechnungsmesseinrichtungen (VME) für Direktanschluss, 3~ (ohne Messwandler) Tarifschalteinrichtung: indirekte Steuerung, 1~

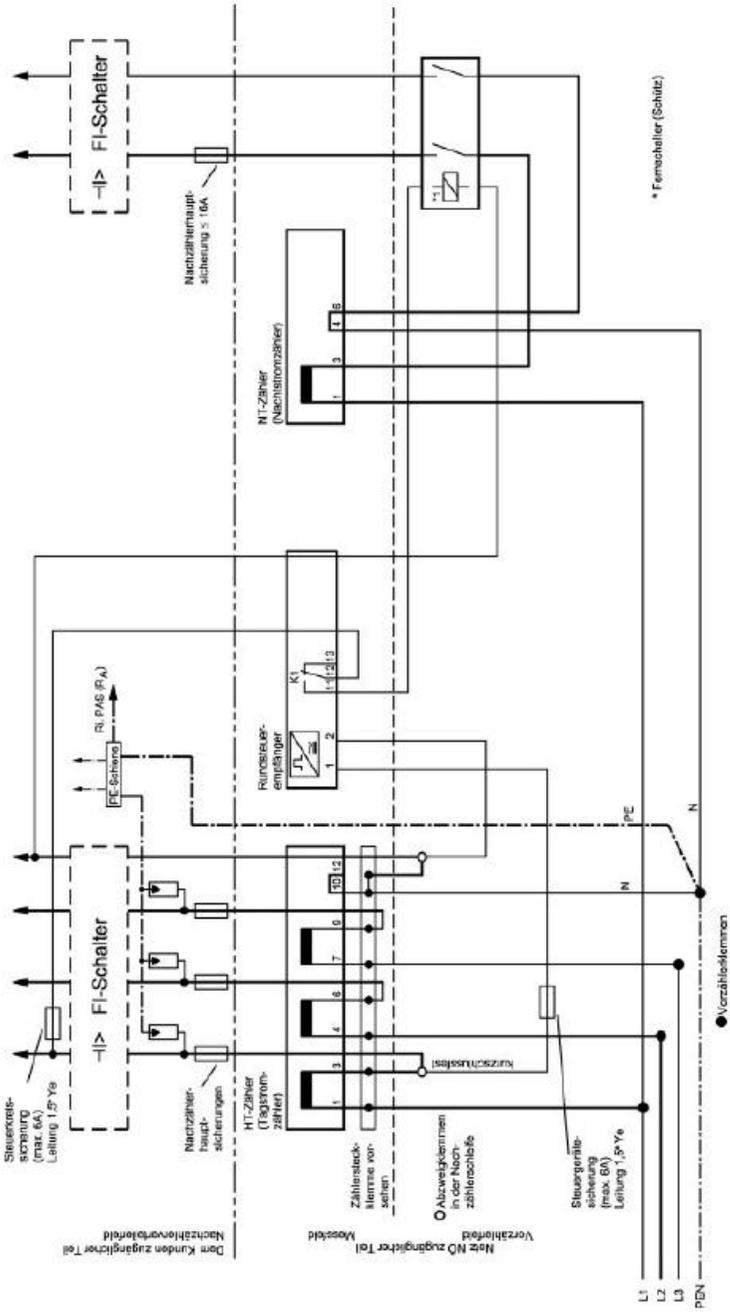


Abbildung 20: Grundschialtung von Verrechnungsmesseinrichtungen (VME) für Direktanschluss, 3~ (ohne Messwandler) Tarifschalteinrichtung: indirekte Steuerung, 3~

Technische Ausführungsbestimmungen

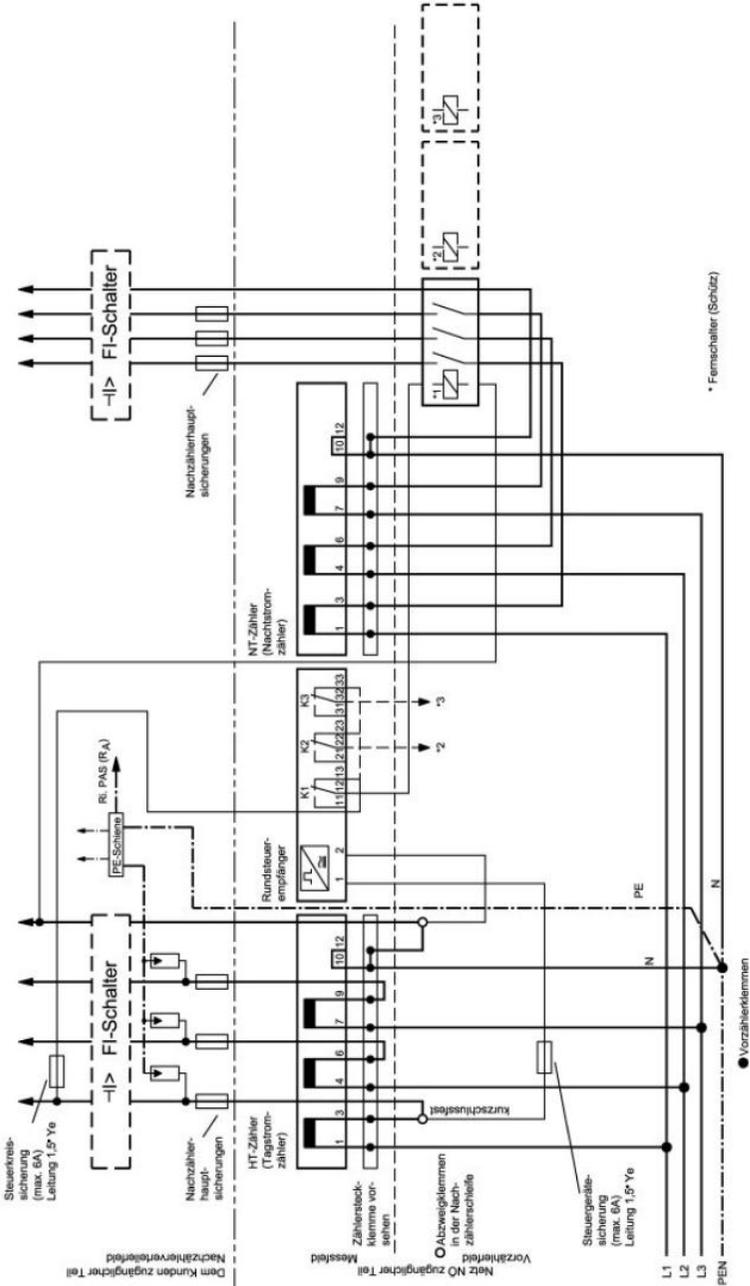


Abbildung 22: Grundschialtung von Verrechnungsmesseinrichtungen (VME) für Direktanschluss, 3~ (ohne Messwandler) Tarifschalteinrichtung: Warmwasserkonzept, indirekte Steuerung, 3~

Technische Ausführungsbestimmungen

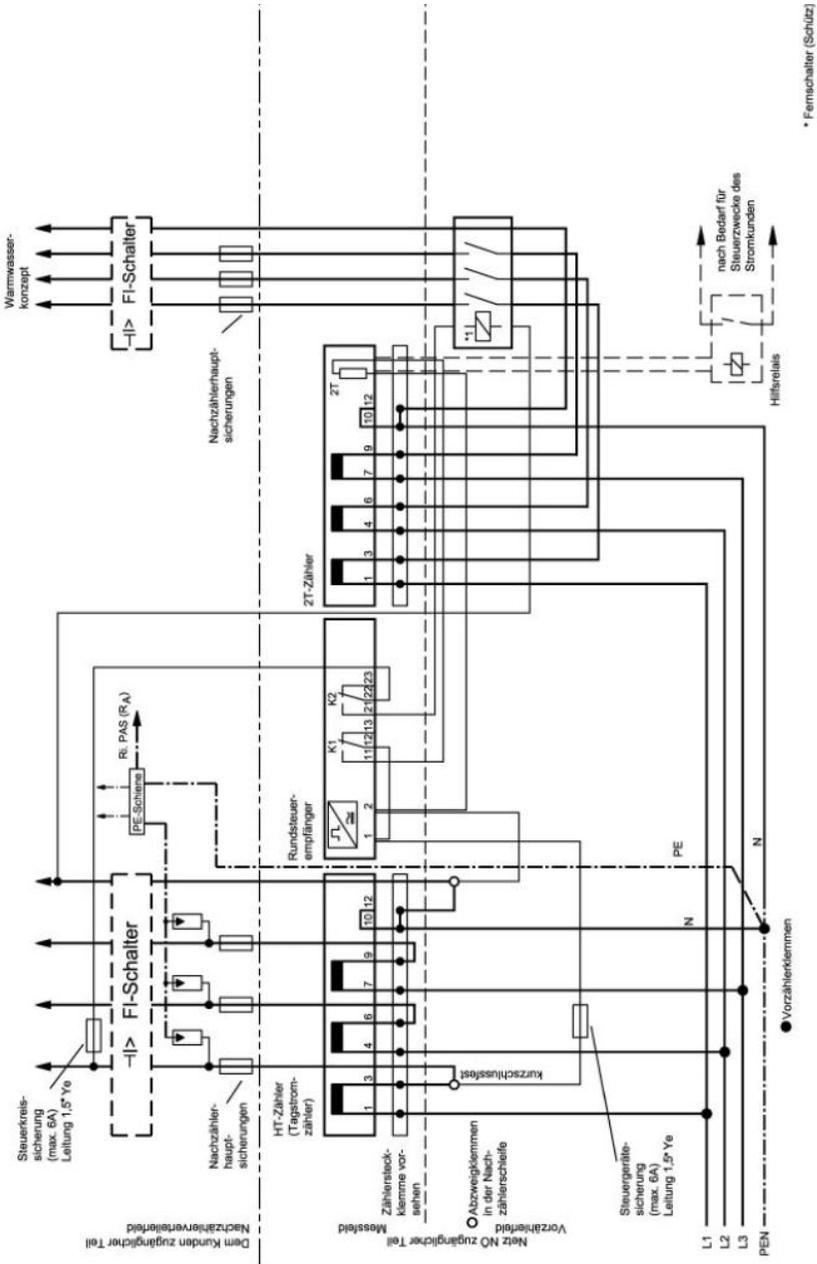


Abbildung 24: Grundschtaltung von Verrechnungsmesseinrichtungen (VME) für Direktanschluss, 3~ (ohne Messwandler) Tarifschalteinrichtung: Komfortspeicherheizung und Warmwasserkonzept, indirekte Steuerung, 3~

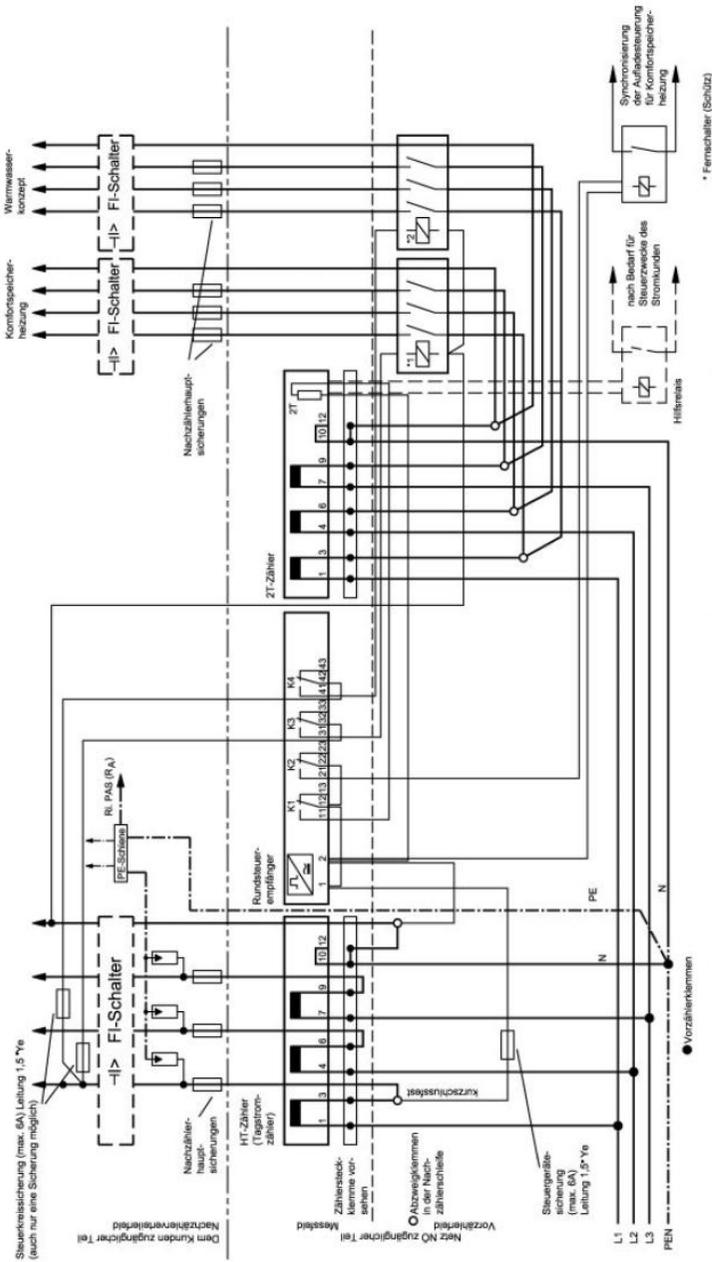


Abbildung 25: Grundschialtung von Verrechnungsmesseinrichtungen (VME) für Direktanschluss, 3~ (ohne Messwandler) Tarifschalteinrichtung: Warmwasserkonzept, Raumheizungswärmepumpe und Komfortspeicherheizung, indirekte Steuerung, 3~

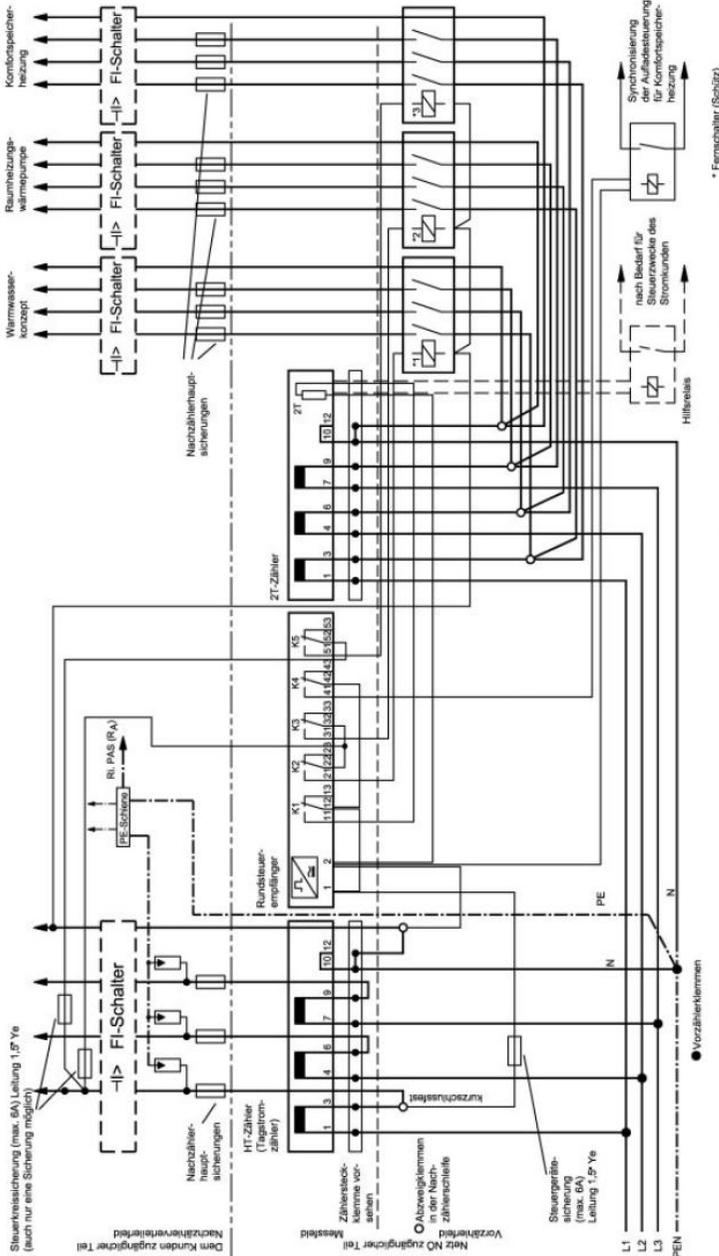


Abbildung 26: Grundschtaltung von Verrechnungsmesseinrichtungen (VME) für Direktanschluss, 3~ (ohne Mess-wandler) Tarifschalteinrichtung: Warmwasserkonzept und Vollspeicherheizung mit Nachladung, indirekte Steuerung, 3~

Technische Ausführungsbestimmungen

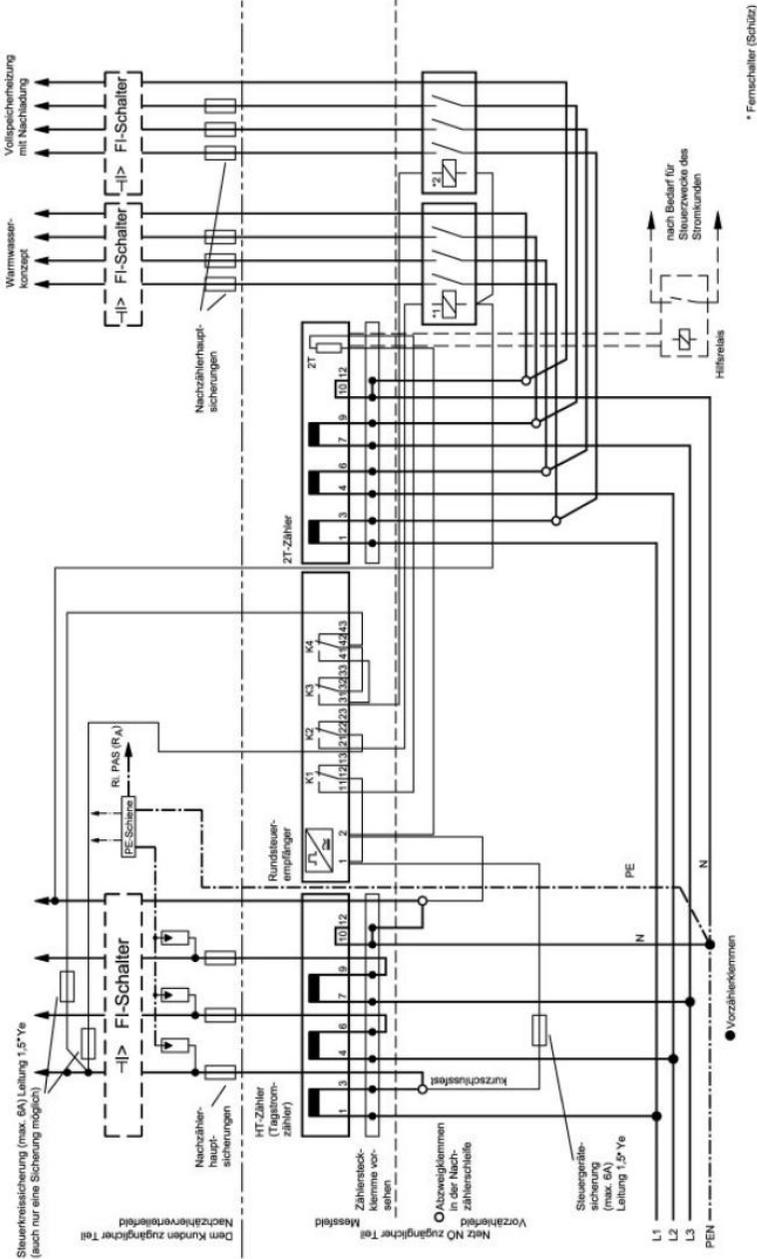


Abbildung 27: Grundschialtung von Verrechnungsmesseinrichtungen (VME) für Direktanschluss, 1~ und Volleinspeisung, 1~(ohne Messwandler) Tarifschalteinrichtung: direkte Steuerung, 1~ bis 16A

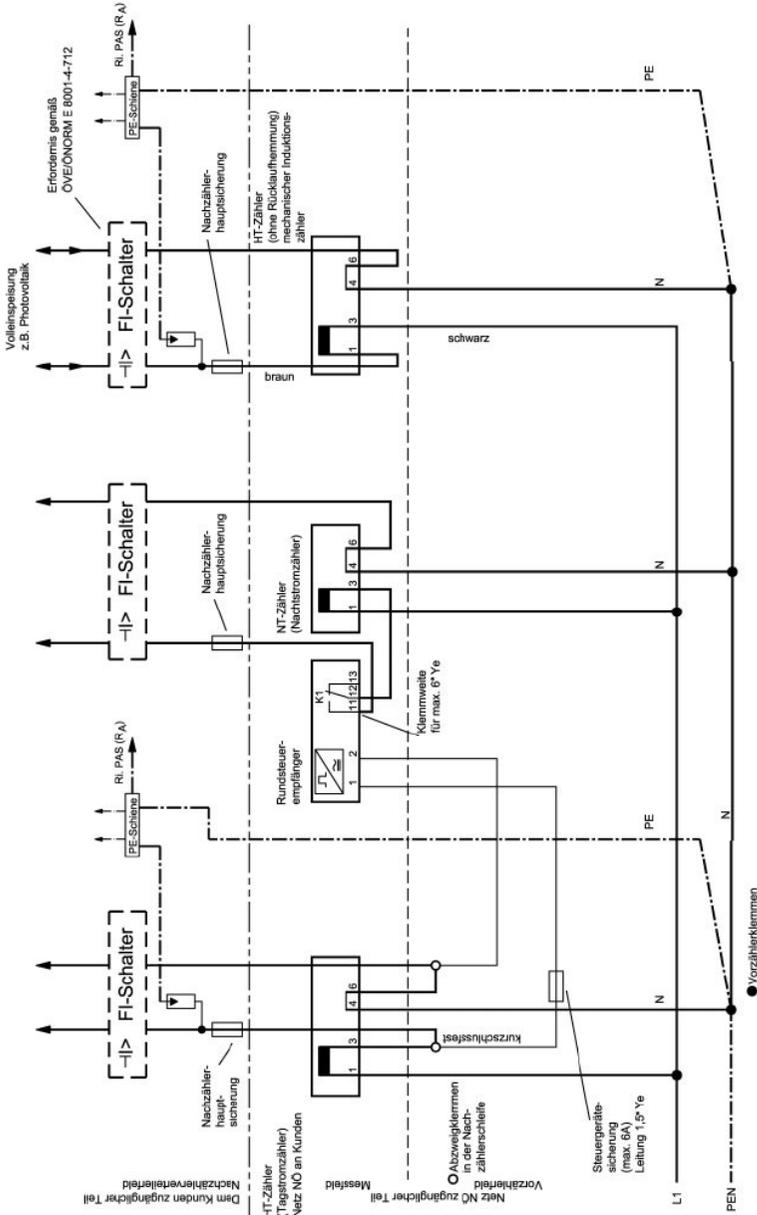


Abbildung 31: Grundschialtung von Verrechnungsmesseinrichtungen (VME) für Direktanschluss, 3~ (ohne Messwandler) mit vollelektronischem Maximumzähler

Technische Ausführungsbestimmungen

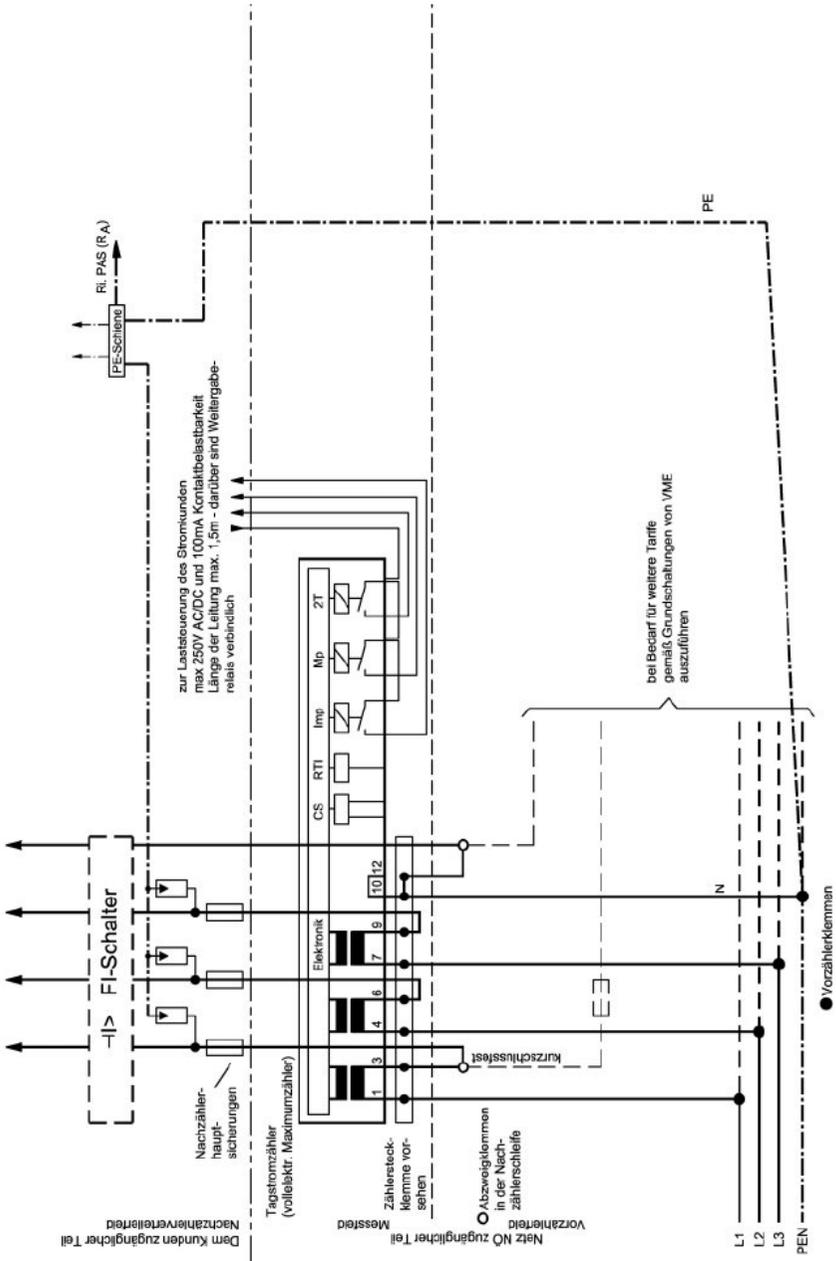


Abbildung 33: Niederspannungs- Wandlermesseinrichtung für Verrechnungszwecke, Verdrahtungszeichnung

Technische Ausführungsbestimmungen

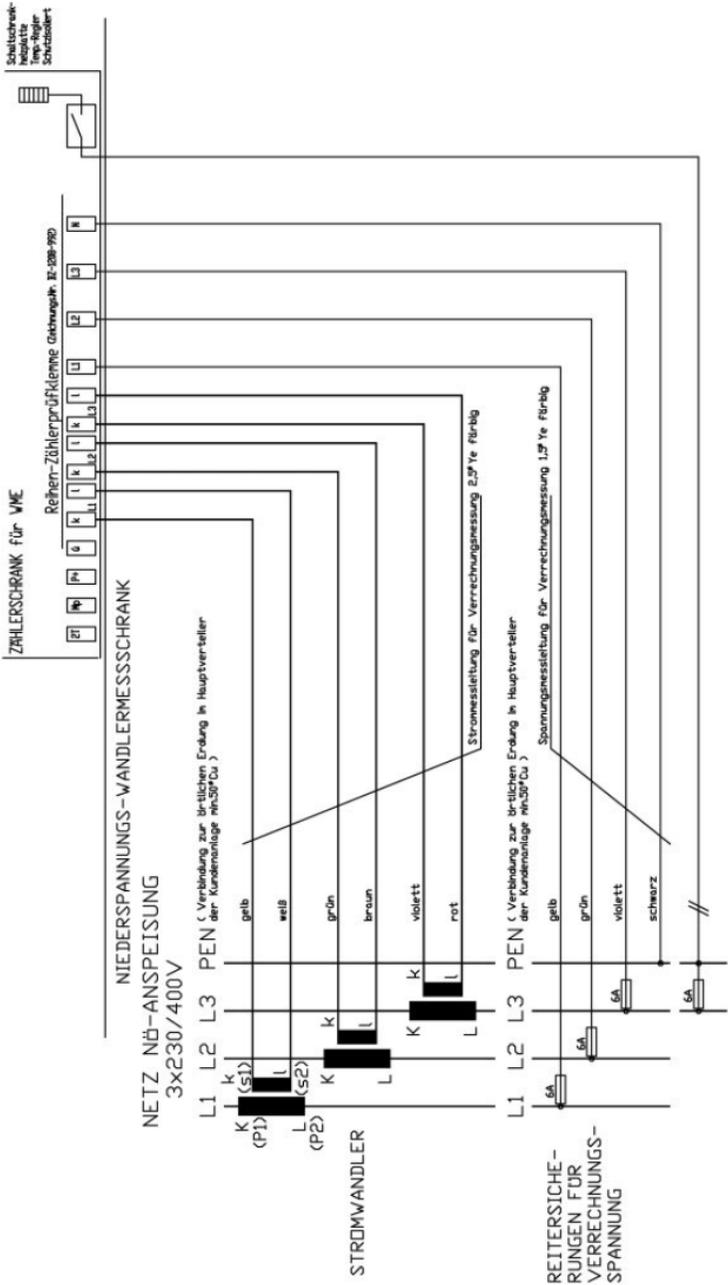


Abbildung 34: Wandermesseinrichtung für Verrechnungszwecke – Einschubplatten-
 verdrahtung für Zähler 3x230/400V, 5A mit elektronischem Maximum-Werk

Technische Ausführungsbestimmungen

